

**COMUNE DI  
SAN BARTOLOMEO IN GALDO**

*(PROVINCIA DI BENEVENTO)*



PROGETTO ESECUTIVO

*Piano Triennale Edilizia Scolastica PTES 2018-2020  
Aggiornamento Annualità 2019*

**LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL' EDIFICIO  
SCOLASTICO IANZITI - I stralcio**

*Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE*

*Progettisti U.T.C.:*

*(Ing. Giovanni DIURNO)*

*VISTO: IL SINDACO*

*(DOTT. Carmine AGOSTINELLI)*

*Oggetto dell' elaborato:*

**RELAZIONE SUI MATERIALI SCALE IN ACCIAIO**

**RM-SC-AB**

## 1 - MATERIALI IMPIEGATI E RESISTENZE DI CALCOLO

Di seguito si riportano le informazioni relative all'elenco dei materiali impiegati, alle loro modalità di posa in opera e ai valori di calcolo.

Per la realizzazione dell'opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali, i cui valori dei parametri caratteristici sono di seguito elencati.

### MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO

| Caratteristiche calcestruzzo armato |                     |                   |                      |                      |                   |     |                      |                      |                  |                |                      |                      |                      |    |      |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----|----------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|------|
| N <sub>id</sub>                     | γ <sub>k</sub>      | α <sub>T, i</sub> | E                    | G                    | C <sub>Erld</sub> | Stz | R <sub>ck</sub>      | R <sub>cm</sub>      | %R <sub>ck</sub> | γ <sub>c</sub> | f <sub>cd</sub>      | f <sub>ctd</sub>     | f <sub>cfm</sub>     | N  | n Ac |
|                                     | [N/m <sup>3</sup> ] | [1/°C]            | [N/mm <sup>2</sup> ] | [N/mm <sup>2</sup> ] | [%]               |     | [N/mm <sup>2</sup> ] | [N/mm <sup>2</sup> ] |                  |                | [N/mm <sup>2</sup> ] | [N/mm <sup>2</sup> ] | [N/mm <sup>2</sup> ] |    |      |
| <b>Cls C25/30_B450C - (C25/30)</b>  |                     |                   |                      |                      |                   |     |                      |                      |                  |                |                      |                      |                      |    |      |
| 002                                 | 25.000              | 0,000010          | 31.447               | 13.103               | 60                | P   | 30,00                | -                    | 0,85             | 1,50           | 14,11                | 1,19                 | 3,07                 | 15 | 003  |

#### LEGENDA:

|                   |  |
|-------------------|--|
| N <sub>id</sub>   | Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.   |
| γ <sub>k</sub>    | Peso specifico.  |
| α <sub>T, i</sub> | Coefficiente di dilatazione termica.   |
| E                 | Modulo elastico normale.   |
| G                 | Modulo elastico tangenziale.   |
| C <sub>Erld</sub> | Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [E <sub>sisma</sub> = E · C <sub>Erld</sub> ].       |
| Stz               | Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).   |
| R <sub>ck</sub>   | Resistenza caratteristica cubica.  |
| R <sub>cm</sub>   | Resistenza media cubica.   |
| %R <sub>ck</sub>  | Percentuale di riduzione della R <sub>ck</sub>   |
| γ <sub>c</sub>    | Coefficiente parziale di sicurezza del materiale.  |
| f <sub>cd</sub>   | Resistenza di calcolo a compressione.  |
| f <sub>ctd</sub>  | Resistenza di calcolo a trazione.  |
| f <sub>cfm</sub>  | Resistenza media a trazione per flessione.   |
| n Ac              | Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale. |

### MATERIALI ACCIAIO

| Caratteristiche acciaio                  |                     |                   |                      |                      |     |  |  |  |                      |                |                 |                 |                     |                     |                         |      |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----|--|--|--|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------|
| N <sub>id</sub>                          | γ <sub>k</sub>      | α <sub>T, i</sub> | E                    | G                    | Stz | f <sub>yk,1</sub> /<br>f <sub>yk,2</sub> | f <sub>tk,1</sub> /<br>f <sub>tk,2</sub> | f <sub>yd,1</sub> /<br>f <sub>yd,2</sub> | f <sub>td</sub>      | γ <sub>s</sub> | γ <sub>M1</sub> | γ <sub>M2</sub> | γ <sub>M3,SLV</sub> | γ <sub>M3,SLE</sub> | γ <sub>M7</sub><br>NCnt | Cnt  |
|  | [N/m <sup>3</sup> ] | [1/°C]            | [N/mm <sup>2</sup> ] | [N/mm <sup>2</sup> ] |     | [N/mm <sup>2</sup> ]                     | [N/mm <sup>2</sup> ]                     | [N/mm <sup>2</sup> ]                     | [N/mm <sup>2</sup> ] |                |                 |                 |                     |                     |                         |      |
| <b>S235 - (S235)</b>                     |                     |                   |                      |                      |     |  |  |  |                      |                |                 |                 |                     |                     |                         |      |
| 001                                      | 78.500              | 0,000012          | 210,00<br>0          | 80.769               | P   | 235,00<br>215,00                         | 360<br>360                               | 223,81<br>204,76                         | -                    | 1,05           | 1,05            | 1,25            | -                   | -                   | -                       | -    |
| <b>Acciaio B450C - (B450C)</b>           |                     |                   |                      |                      |     |  |  |  |                      |                |                 |                 |                     |                     |                         |      |
| 003                                      | 78.500              | 0,000010          | 210,00<br>0          | 80.769               | P   | 450,00<br>-                              | -  | 391,30<br>-                              | -                    | 1,15           | -               | -               | -                   | -                   | -                       | -    |
| <b>8.8 - Acciaio per Bulloni - (8.8)</b> |                     |                   |                      |                      |     |  |  |  |                      |                |                 |                 |                     |                     |                         |      |
| 004                                      | 78.500              | 0,000012          | 210,00<br>0          | 80.769               | -   | 640,00<br>-                              | 800,00                                   | 512,00<br>-                              | 640,00               | 1,25           | -               | -               | 1,25                | 1,10                | 1,10                    | 1,00 |

#### LEGENDA:

|                     |   |
|---------------------|---|
| N <sub>id</sub>     | Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.  |
| γ <sub>k</sub>      | Peso specifico.   |
| α <sub>T, i</sub>   | Coefficiente di dilatazione termica.  |
| E                   | Modulo elastico normale.  |
| G                   | Modulo elastico tangenziale.  |
| Stz                 | Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).  |
| f <sub>tk,1</sub>   | Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con t ≤ 40 mm).  |
| f <sub>tk,2</sub>   | Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm).  |
| f <sub>td</sub>     | Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni).  |
| γ <sub>s</sub>      | Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale.  |
| γ <sub>M1</sub>     | Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità.   |
| γ <sub>M2</sub>     | Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite.   |
| γ <sub>M3,SLV</sub> | Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni).  |
| γ <sub>M3,SLE</sub> | Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni).  |
| γ <sub>M7</sub>     | Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con serraggio controllato). [-] = parametro NON significativo per il materiale. |
| f <sub>yk,1</sub>   | Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con t ≤ 40 mm).   |
| f <sub>yk,2</sub>   | Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm).   |

|                   |  |                   |         |         |     |  |  |  |                 |                |                 |                 |                     |                     | Caratteristiche acciaio |     |
|-------------------|--|-------------------|---------|---------|-----|--|--|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----|
| N <sub>id</sub>   | γ <sub>k</sub>   | α <sub>T, i</sub> | E       | G       | Stz | f <sub>yk,1</sub> /<br>f <sub>yk,2</sub> | f <sub>tk,1</sub> /<br>f <sub>tk,2</sub> | f <sub>yd,1</sub> /<br>f <sub>yd,2</sub> | f <sub>td</sub> | γ <sub>s</sub> | γ <sub>M1</sub> | γ <sub>M2</sub> | γ <sub>M3,SLV</sub> | γ <sub>M3,SLE</sub> | γ <sub>M7</sub><br>NCnt | Cnt |
|                   | [N/m³]   | [1/°C]            | [N/mm²] | [N/mm²] |     | [N/mm²]                                  | [N/mm²]                                  | [N/mm²]                                  | [N/mm²]         |                |                 |                 |                     |                     |                         |     |
| f <sub>yd,1</sub> | Resistenza di calcolo (per profili con t ≤ 40 mm).         |                   |         |         |     |  |  |  |                 |                |                 |                 |                     |                     |                         |     |
| f <sub>yd,2</sub> | Resistenza di calcolo (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). |                   |         |         |     |  |  |  |                 |                |                 |                 |                     |                     |                         |     |
| NOTE              | [-] = Parametro non significativo per il materiale.        |                   |         |         |     |  |  |  |                 |                |                 |                 |                     |                     |                         |     |

## TENSIONI AMMISSIBILI ALLO SLE DEI VARI MATERIALI

| Tensioni ammissibili allo SLE dei vari materiali |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Materiale  | SL                                       | Tensione di verifica                                   | σ <sub>d,amm</sub><br>[N/mm <sup>2</sup> ] |
| Cls C25/30_B450C                                 | Caratteristica(RARA)<br>Quasi permanente | Compressione Calcestruzzo<br>Compressione Calcestruzzo | 14,94<br>11,21                             |
| Acciaio B450C                                    | Caratteristica(RARA)                     | Trazione Acciaio                                       | 360,00                                     |

### LEGENDA:

**SL** Stato limite di esercizio per cui si esegue la verifica.  
**σ<sub>d,amm</sub>** Tensione ammissibile per la verifica.

## 2 - REQUISITI DEI MATERIALI COMPONENTI IL CALCESTRUZZO

Il calcestruzzo, detto anche beton di cemento, è un conglomerato costituito da materiali inerti (sabbia e ghiaia o pietrisco) tenuti insieme e saldati tra loro da una malta di cemento ed acqua, in modo da dare origine ad una massa monolitica, dura e resistente.

I materiali componenti il calcestruzzo non devono contenere sostanze nocive in quantità tali che possano compromettere la durabilità del calcestruzzo o causare corrosione dell'armatura e devono essere idonei all'impiego previsto nel calcestruzzo.

Se per un materiale componente è stabilita una idoneità generale, ciò non implica che essa valga in ogni situazione e per ogni composizione del calcestruzzo.

Nel calcestruzzo conforme alla UNI EN 206 devono essere utilizzati solo i componenti di idoneità accertata per la specifica applicazione.

Qualora per un particolare materiale componente non vi sia una norma europea che si riferisca specificatamente al suo utilizzo nel calcestruzzo conforme alla UNI EN 206, o qualora vi sia già una norma europea che non includa il particolare componente, o qualora il componente si scosti significativamente dalla norma europea, l'accertamento dell'idoneità può risultare da:

- un benessere tecnico europeo che si riferisce specificatamente all'utilizzo del materiale componente nel calcestruzzo conforme alla UNI EN 206;
- norme o disposizioni nazionali pertinenti, valide nel luogo d'impiego del calcestruzzo, che si riferiscono specificatamente all'utilizzo del materiale componente nel calcestruzzo conforme alla UNI EN 206.

### Cemento

Il cemento è un legante idraulico, ossia un materiale inorganico finemente macinato che, quando mescolato con acqua, forma una pasta che fa presa e indurisce a seguito di reazioni e processi d'idratazione e che, una volta indurita, mantiene la sua resistenza e la sua stabilità anche sott'acqua.

Il cemento conforme alla EN 197-1, definito cemento CEM, opportunamente dosato e miscelato con aggregato e acqua, deve essere in grado di produrre una malta o un calcestruzzo capace di conservare la lavorabilità per un periodo di tempo sufficiente e di raggiungere, dopo determinati periodi, livelli di resistenza meccanica prestabiliti nonché di possedere una stabilità di volume a lungo termine.

L'indurimento idraulico del cemento CEM è dovuto principalmente all'idratazione dei silicati di calcio, ma anche di altri composti chimici, per esempio gli alluminati, possono partecipare al processo di indurimento. La somma dei contenuti di ossido di calcio (CaO) reattivo e ossido di silicio (SiO<sub>2</sub>) reattivo nel cemento CEM deve essere almeno il 50% in massa quando i contenuti percentuali sono determinati in accordo alla EN 196-2.

I cementi CEM sono costituiti da materiali differenti e di composizione statisticamente omogenea derivanti dalla qualità assicurata durante processi di produzione e manipolazione dei materiali.

Il collegamento tra questi processi di produzione e di manipolazione dei materiali e la conformità del cemento alla EN 197-1 è definito nella EN 197-2.

I cementi CEM sono raggruppati in cinque tipi principali di cemento:

- CEM I cemento Portland
- CEM II cemento Portland composito
- CEM III cemento d'altoforno
- CEM IV cemento pozzolanico
- CEM V cemento composito

La scelta del tipo di cemento è stata fatta tenendo in considerazione:

- l'esecuzione dell'opera;
- l'uso finale del calcestruzzo;
- le condizioni di maturazione (per esempio trattamento termico);
- le dimensioni della struttura (lo sviluppo di calore);
- le condizioni ambientali alle quali la struttura sarà esposta;
- la potenziale reattività degli aggregati agli alcali provenienti dai componenti.

### *Aggregati (Sabbia, Ghiaia e Pietrisco)*

Sono considerati idonei:

- gli aggregati normali e pesanti conformi alla EN 12620;
- gli aggregati leggeri conformi alla EN 13055-1.

Il tipo di aggregato, la granulometria e le proprietà, per esempio appiattimento, resistenza al gelo-disgelo, resistenza all'abrasione, ecc., sono stati scelti considerando:

- l'esecuzione dell'opera;
- l'impiego finale del calcestruzzo;
- le condizioni ambientali alle quali il calcestruzzo sarà esposto;
- ogni requisito per l'aggregato esposto o per le finiture lavorate del calcestruzzo.

La dimensione massima nominale dell'aggregato ( $D_{max}$ ) deve essere scelta tenendo conto del copriferro e della larghezza della sezione minima.

Gli inerti vengono distinti, in base alla loro granulometria, anche in "inerti fini" (sabbia) ed "inerti grossi" (ghiaia e pietrisco). Devono essere omogenei, puliti, resistenti, non gelivi e privi di parti friabili. Inoltre, devono avere un'opportuna granulometria per garantire la formazione di una massa compatta, necessaria per avere una resistenza meccanica adeguata.

La sabbia utilizzata nell'impasto deve essere viva con grani assortiti in grossezza da 0 a 5 mm, non proveniente da rocce in decomposizione, pulita, priva di materie organiche, melmose, terrose e di salsedine.

La ghiaia utilizzata nell'impasto deve contenere elementi assortiti di dimensioni comprese tra 5 mm e 15 mm.

Il pietrisco utilizzato nell'impasto deve contenere elementi assortiti di dimensioni comprese tra 15 mm e 25 mm.

La dosatura classica degli aggregati per 1 m<sup>3</sup> di calcestruzzo in generale è:

- Sabbia 0,4 m<sup>3</sup>
- Ghiaia 0,4 m<sup>3</sup>
- Pietrisco 0,4 m<sup>3</sup>

### *Acqua d'impasto*

Sono considerate idonee l'acqua d'impasto e l'acqua di riciclo della produzione di calcestruzzo, conformi alla EN 1008.

L'acqua per gli impasti deve essere limpida, non contenere sali in percentuali dannose e non deve essere aggressiva (acqua potabile).

### *Rapporto acqua – cemento (a/c)*

Teoricamente, per una completa idratazione è necessaria una quantità d'acqua pari a circa il 30% del peso di cemento ( $a/c = 0.30$  – rapporto stechiometrico). In realtà ne occorre una quantità maggiore, per consentire all'acqua una sufficiente mobilità e per garantire un'adeguata lavorabilità dell'impasto. Per queste ragioni il rapporto  $a/c$  è di solito compreso tra 0.40 e 0.50.

Valori superiori (eccesso di acqua) provocano:

- minore resistenza del calcestruzzo
- maggiore ritiro del calcestruzzo, con l'insorgere di fessure che riducono l'impermeabilità
- separazione degli inerti per riduzione della coesione.

In definitiva, aumentare il rapporto  $a/c$  favorisce la lavorabilità, ma riduce drasticamente la resistenza e la durabilità.

### **Additivi**

Svolgono importanti azioni al fine di agevolare la messa in opera (fluidificanti), ridurre gli effetti del ritiro, accelerare o ritardare la presa, ecc.

Gli eventuali additivi utilizzati nell'impasto devono essere conformi alla EN 934-2.

La quantità totale di additivi, ove utilizzati, non deve superare il dosaggio massimo raccomandato dal produttore e non deve superare 50 g (nello stato di fornitura dell'additivo) per kg di cemento, a meno che non sia stabilita l'influenza di un più alto dosaggio sulle prestazioni e sulla durabilità del calcestruzzo. L'uso di additivi in quantità minori di 2 g/kg di cemento è consentito solo se vengono dispersi in una parte dell'acqua d'impasto.

Qualora la quantità totale di additivi liquidi superi 3 l/m<sup>3</sup> di calcestruzzo, il suo contenuto d'acqua deve essere considerato nel calcolo del rapporto acqua/cemento.

Se vengono impiegati più additivi, la loro compatibilità deve essere controllata nelle prove iniziali.

## **2.1 - Classi di esposizione della struttura**

Le azioni dell'ambiente sulla struttura sono classificate come classi di esposizioni. Nella tabella sottostante sono elencate le varie classi di esposizioni previste dalla UNI EN 206.

Le classi di esposizione da scegliere dipendono dalle disposizioni valide nel luogo d'impiego del calcestruzzo. Questa classificazione dell'esposizione non esclude considerazioni in merito a condizioni speciali che possano esistere nel luogo di impiego del calcestruzzo o di misure protettive quali l'uso di acciaio inossidabile o altri metalli resistenti alla corrosione e l'uso di rivestimenti protettivi per il calcestruzzo o per l'armatura. Il calcestruzzo può essere soggetto a più di una delle azioni descritte nella tabella sottostante e può essere necessario esprimere le condizioni dell'ambiente alle quali esso è esposto come combinazione di classi di esposizione. Le diverse superfici di calcestruzzo di un dato componente strutturale possono essere soggette a diverse azioni ambientali. Nella tabella sottostante è riportato l'elenco delle classi di esposizione previste dalla UNI EN 206.

**RELAZIONE SUI MATERIALI SCALE IN ACCIAIO**  
*"Lavori di completamento ed ampliamento dell'edificio scolastico Ianziti"*

**Classi di esposizione**

| Denominazione della classe   | Descrizione dell'ambiente  | Esempi informativi di situazioni a cui possono applicarsi le classi di esposizione  |
|--|--|---|
| <b>1 Assenza di rischio di corrosione o attacco</b>  |  |   |
| X0   | Per calcestruzzo privo di armatura o inserti metallici: tutte le esposizioni eccetto dove c'è gelo/disgelo, abrasione o attacco chimico.<br>Per calcestruzzo con armatura o inserti metallici: molto asciutto. | Calcestruzzo all'interno di edifici con umidità dell'aria molto bassa   |
| <b>2 Corrosione indotta da carbonatazione</b>  |  |   |
| <p>Nel caso in cui il calcestruzzo contenente armature o inserti metallici sia esposto all'aria e all'umidità, l'esposizione sarà classificata nel modo seguente:</p> <p>Nota Le condizioni di umidità si riferiscono a quelle presenti nel copriferro o nel ricoprimento di inserti metallici, ma in molti casi si può considerare che tali condizioni riflettano quelle dell'ambiente circostante. In questi casi la classificazione dell'ambiente circostante può essere adeguata. Questo può non essere il caso se c'è una barriera fra il calcestruzzo e il suo ambiente.</p> |  |   |
| XC1  | Asciutto o permanentemente bagnato   | Calcestruzzo all'interno di edifici con bassa umidità relativa<br>Calcestruzzo costantemente immerso in acqua   |
| XC2  | Bagnato, raramente asciutto  | Superfici di calcestruzzo a contatto con acqua per lungo tempo<br>Molte fondazioni  |
| XC3  | Umidità moderata   | Calcestruzzo all'interno di edifici con umidità relativa dell'aria moderata oppure elevata<br>Calcestruzzo esposto all'esterno protetto dalla pioggia |
| XC4  | Ciclicamente bagnato ed asciutto   | Superfici di calcestruzzo soggette al contatto con acqua, non nella classe di esposizione XC2   |
| <b>3 Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare</b>   |  |   |
| <p>Qualora il calcestruzzo contenente armature o altri inserti metallici sia soggetto al contatto con acqua contenente cloruri, inclusi i sali antigelo, con origine diversa dall'acqua di mare, l'esposizione sarà classificata come segue:</p> <p>Nota In riferimento alle condizioni di umidità vedere anche sezione 2 del presente prospetto.</p>  |  |   |
| XD1  | Umidità moderata   | Superfici di calcestruzzo esposte a nebbia salina   |
| XD2  | Bagnato, raramente asciutto  | Piscine<br>Calcestruzzo esposto ad acque industriali contenenti cloruri   |
| XD3  | Ciclicamente bagnato ed asciutto   | Parti di ponti esposte a spruzzi contenenti cloruri<br>Pavimentazioni<br>Pavimentazioni di parcheggi  |
| <b>4 Corrosione indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare</b>   |  |   |
| <p>Qualora il calcestruzzo contenente armature o altri inserti metallici sia soggetto al contatto con cloruri presenti nell'acqua di mare oppure con aria che trasporta sali derivanti dall'acqua di mare, l'esposizione sarà classificata come segue:</p>   |  |   |
| XS1  | Esposto a nebbia salina ma non in contatto diretto con acqua di mare   | Strutture prossime oppure sulla costa   |
| XS2  | Permanentemente sommerso   | Parti di strutture marine   |
| XS3  | Zone esposte alle onde oppure alla marea   | Parti di strutture marine   |



**Classi di esposizione (Continua)**

| Denominazione della classe   | Descrizione dell'ambiente   | Esempi informativi di situazioni a cui possono applicarsi le classi di esposizione   |
|--|---|--|
| <b>5 Attacco del ciclo gelo/disgelo con o senza sali disgelanti</b>  |   |  |
| Qualora il calcestruzzo bagnato sia esposto ad un attacco significativo dovuto a cicli di gelo/disgelo, l'esposizione sarà classificata come segue:  |   |  |
| XF1  | Moderata saturazione d'acqua, senza impiego di agente antigelo        | Superfici verticali di calcestruzzo esposte alla pioggia e al gelo   |
| XF2  | Moderata saturazione d'acqua, con uso di agente antigelo              | Superfici verticali di calcestruzzo di strutture stradali esposte al gelo e nebbia di agenti antigelo  |
| XF3  | Elevata saturazione d'acqua, senza agente antigelo                    | Superfici orizzontali di calcestruzzo esposte alla pioggia e al gelo   |
| XF4  | Elevata saturazione d'acqua, con agente antigelo oppure acqua di mare | Strade e impalcati da ponte esposti agli agenti antigelo<br>Superfici di calcestruzzo esposte direttamente a nebbia contenente agenti antigelo e al gelo |
| <b>6 Attacco chimico</b>   |   |  |
| Qualora il calcestruzzo sia esposto all'attacco chimico che si verifica nel terreno naturale e nell'acqua del terreno avente caratteristiche definite nel prospetto 2, l'esposizione verrà classificata come è indicato di seguito. La classificazione dell'acqua di mare dipende dalla località geografica; perciò si dovrà applicare la classificazione valida nel luogo di impiego del calcestruzzo.  |   |  |
| <p>Nota Può essere necessario uno studio speciale per stabilire le condizioni di esposizione da applicare quando si è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al di fuori dei limiti del prospetto 2;</li> <li>- in presenza di altri aggressivi chimici;</li> <li>- in presenza di terreni o acque inquinati da sostanze chimiche;</li> <li>- in presenza della combinazione di elevata velocità dell'acqua e delle sostanze chimiche del prospetto 2.</li> </ul> |   |  |
| XA1  | Ambiente chimico debolmente aggressivo secondo il prospetto 2         |  |
| XA2  | Ambiente chimico moderatamente aggressivo secondo il prospetto 2      |  |
| XA3  | Ambiente chimico fortemente aggressivo secondo il prospetto 2         |  |

## **2.2 - Requisiti relativi alle classi di esposizione e valori limite di composizione del calcestruzzo**

I requisiti che deve possedere il calcestruzzo per resistere alle azioni ambientali vengono formulati in termini di valori limite per la composizione e le proprietà stabilite. Tali requisiti devono tenere conto della vita di esercizio prevista per le strutture in calcestruzzo.

I requisiti relativi al metodo di specificazioni della resistenza alle azioni ambientali vengono formulati in termini di proprietà del calcestruzzo prestabilite e di valori limite per la composizione.

I requisiti per ciascuna classe di esposizione devono essere specificati in termini di:

- tipi e classi permessi di materiali componenti;
- massimo rapporto acqua/cemento;
- dosaggio minimo di cemento;
- minima classe di resistenza a compressione del calcestruzzo (facoltativo);
- contenuto minimo di aria nel calcestruzzo (se pertinente).

I valori limiti raccomandati dalla Norma UNI EN 206, sono riassunti nella seguente tabella.

**RELAZIONE SUI MATERIALI SCALE IN ACCIAIO**  
**"Lavori di completamento ed ampliamento dell'edificio scolastico Ianziti"**

| prospetto F.1                          |  | Valori limite raccomandati per la composizione e le proprietà del calcestruzzo |        |        |        |                       |        |        |  |        |        |   |                   |                   |                   |   |        |        |  |
|--|--|--|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--|--------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------|--------|--|
| Classi di esposizione                  |  |  |        |        |        |                       |        |        |  |        |        |   |                   |                   |                   |   |        |        |  |
| Nessun rischio di corrosione o attacco | Corrosione da carbonatazione   |  |        |        |        | Corrosione da cloruri |        |        |  |        |        | Attacco gelo/disgelo  |                   |                   |                   | Ambienti chimici aggressivi                 |        |        |  |
|  |  |  |        |        |        | Acqua marina          |        |        | Altri cloruri (diversi dall'acqua di mare) |        |        |   |                   |                   |                   |   |        |        |  |
|  | X0   | XC1  | XC2    | XC3    | XC4    | XS1                   | XS2    | XS3    | XD1  | XD2    | XD3    | XF1   | XF2               | XF3               | XF4               | XA1   | XA2    | XA3    |  |
| Rapporto massimo a/c                   | -  | 0,65   | 0,60   | 0,55   | 0,50   | 0,50                  | 0,45   | 0,45   | 0,55                                       | 0,55   | 0,45   | 0,55  | 0,55              | 0,50              | 0,45              | 0,55  | 0,50   | 0,45   |  |
| Classe di resistenza minima            | C12/15   | C20/25   | C25/30 | C30/37 | C30/37 | C30/37                | C35/45 | C35/45 | C30/37                                     | C30/37 | C35/45 | C30/37  | C25/30            | C30/37            | C30/37            | C30/37                                      | C30/37 | C35/45 |  |
| Contenuto minimo di cemento (kg/m³)    | -  | 260  | 280    | 280    | 300    | 300                   | 320    | 340    | 300  | 300    | 320    | 300   | 300               | 320               | 340               | 300   | 320    | 360    |  |
| Contenuto minimo di aria (%)           | -  | -  | -      | -      | -      | -                     | -      | -      | -  | -      | -      | -   | 4,0 <sup>a)</sup> | 4,0 <sup>a)</sup> | 4,0 <sup>a)</sup> | -   | -      | -      |  |
| Altri requisiti                        |  |  |        |        |        |                       |        |        |  |        |        | Aggregati in accordo alla EN 12620 con sufficiente resistenza al gelo/disgelo |                   |                   |                   | Cemento resistente ai solfati <sup>b)</sup> |        |        |  |
| a)                                     | Quando il calcestruzzo non contiene aria aggiunta, le sue prestazioni dovrebbero essere verificate conformemente ad un metodo di prova appropriato rispetto ad un calcestruzzo per il quale è provata la resistenza al gelo/disgelo per la relativa classe di esposizione.   |  |        |        |        |                       |        |        |  |        |        |   |                   |                   |                   |   |        |        |  |
| b)                                     | Qualora la presenza di SO <sub>4</sub> comporti le classi di esposizione XA2 e XA3, è essenziale utilizzare un cemento resistente ai solfati. Se il cemento è classificato a moderata o ad alta resistenza ai solfati, il cemento dovrebbe essere utilizzato in classe di esposizione XA2 (e in classe di esposizione XA1 se applicabile) e il cemento ad alta resistenza, ai solfati dovrebbe essere utilizzato in classe di esposizione XA3. |  |        |        |        |                       |        |        |  |        |        |   |                   |                   |                   |   |        |        |  |

## 2.3 - Classi di consistenza e requisiti del calcestruzzo fresco

La classificazione della consistenza del calcestruzzo viene fatta attraverso le *classi di abbassamento al cono (slump)* secondo quanto riportato nella tabella sottostante.

### Classi di abbassamento al cono (slump)

| Classe           | Abbassamento al cono |
|------------------|----------------------|
| S1               | da 10 a 40           |
| S2               | da 50 a 90           |
| S3               | da 100 a 150         |
| S4               | da 160 a 210         |
| S5 <sup>1)</sup> | ≥220                 |

Qualora si debba determinare la consistenza del calcestruzzo, tale requisito specificato si applica al momento dell'uso del calcestruzzo ovvero, nel caso di calcestruzzo preconfezionato, al momento della consegna.

Se il calcestruzzo viene consegnato con autobetoniera o con un mezzo agitatore, la consistenza può essere misurata su un campione unico prelevato all'inizio dello scarico.

Detto campione unico dovrà essere prelevato dopo avere scaricato circa 0,3 m<sup>3</sup> di calcestruzzo in accordo alla EN 12350-1.

## 3 - PRESCRIZIONI ESECUTIVE

In fase esecutiva, relativamente al calcestruzzo ed all'acciaio in tondini per c.a. si prescrive l'uso dei seguenti materiali:

*Calcestruzzo armato per tutte le strutture di fondazione:*

- Cemento: CEM II (cemento Portland composito),
- classe di esposizione: XC2
- classe di resistenza: C25/30
- rapporto acqua/cemento max: 0,60
- contenuto min. cemento: 300 kg/m<sup>3</sup>



- diametro inerte max: 32 mm
- classe di consistenza: S4



*Acciaio per armature c.a.*

- barre: tipo B450C
- rete e tralicci elettrosaldati B450C

Per gli eventuali altri materiali, si rimanda al paragrafo 1 della presente relazione.

Tutti i materiali e i prodotti per uso strutturale devono essere qualificati dal produttore secondo le modalità indicate nel capitolo 11 delle "Norme Tecniche per le Costruzioni" - D.M. 17 gennaio 2018.

Il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, acquisirà e verificherà la documentazione di qualificazione.

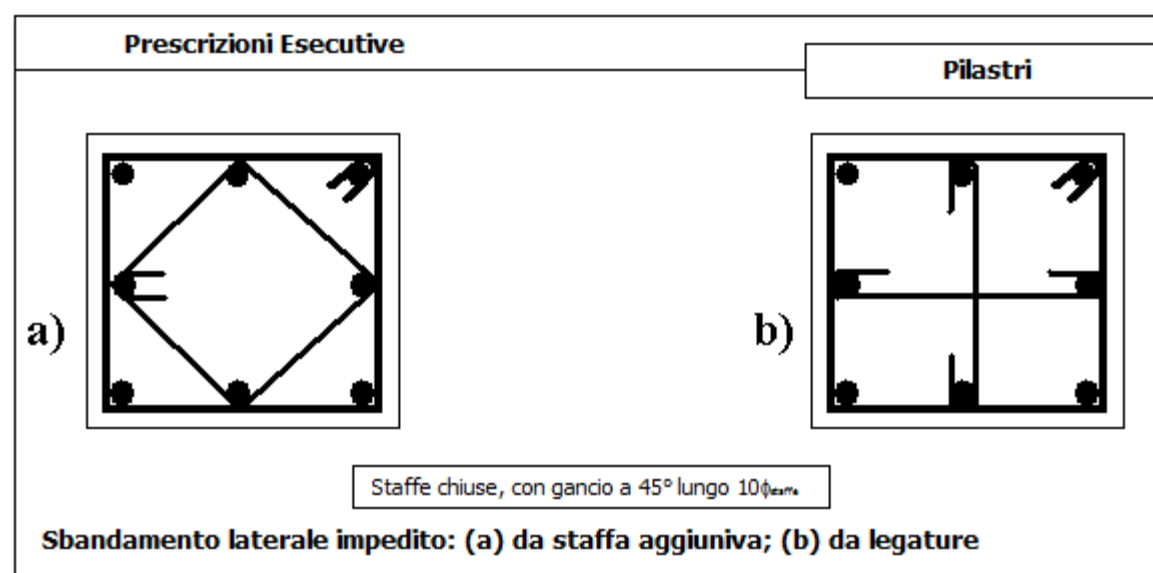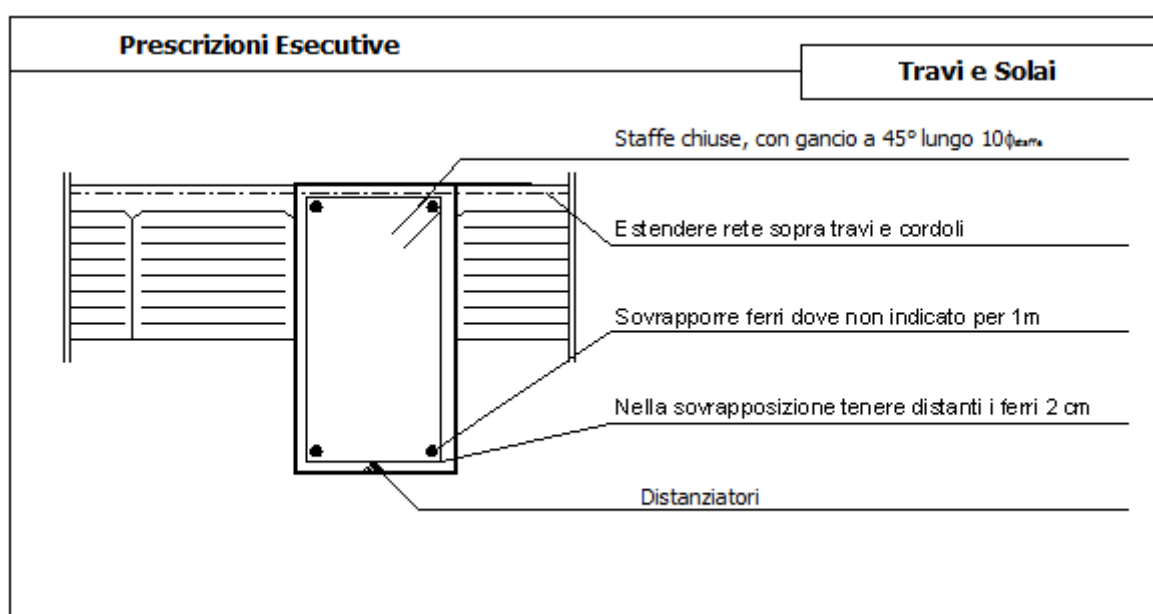

### **3.1 - Copriferro e interferro**

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo. Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo (copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressività dell'ambiente e della sensibilità delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle armature.

Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle armature devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati. Il copriferro e l'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.

Le condizioni ambientali, ai fini della protezione contro la corrosione delle armature metalliche, possono essere suddivise in ordinarie, aggressive e molto aggressive in relazione a quanto indicato nella Tab. 4.1.III delle NTC2018 con riferimento alle classi di esposizione sopra definite.

**Tabella 4.1.III – Descrizione delle condizioni ambientali**

| CONDIZIONI AMBIENTALI | CLASSE DI ESPOSIZIONE             |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Ordinarie             | X0, XC1, XC2, XC3, XF1            |
| Aggressive            | XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3 |
| Molto aggressive      | XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4      |

Con riferimento al §4.1.6.1.3 delle NTC, al fine della protezione delle armature dalla corrosione il valore minimo dello strato di ricoprimento di calcestruzzo (copriferro) deve rispettare quanto indicato nella tabella sottostante nella quale sono distinte le tre condizioni ambientali di Tabella 4.1.III delle NTC. I valori sono espressi in mm e sono distinti in funzione dell'armatura, barre da c.a., e del tipo di elemento, a piastra (solette, pareti, ...) o monodimensionale (travi, pilastri, ...).


A tali valori di tabella vanno aggiunte le tolleranze di posa, pari a 10 mm o minore, secondo indicazioni di norme di comprovata validità.

|                        |                      | <b>V<sub>N</sub> = 50 anni</b>              |                             |  |                             |  |
|------------------------|----------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
|                        |                      | <b>Barre da c.a. (c<sub>min</sub> [mm])</b> |                             |  |                             |  |
|                        |                      | <b>el. a piastre</b>                        |                             | <b>el. monodimensionale</b>                |                             |  |
| <b>C<sub>min</sub></b> | <b>C<sub>0</sub></b> | <b>ambiente</b>                             | <b>C &gt; C<sub>0</sub></b> | <b>C<sub>min</sub> ≤ C ≤ C<sub>0</sub></b> | <b>C &gt; C<sub>0</sub></b> | <b>C<sub>min</sub> ≤ C ≤ C<sub>0</sub></b> |
| C25/30                 | C35/45               | ordinario                                   | 15                          | 20   | 20                          | 25   |
| C28/35                 | C40/50               | aggressivo                                  | 25                          | 30   | 30                          | 35   |
| C35/45                 | C45/55               | molto aggressivo                            | 35                          | 40   | 40                          | 45   |

Per costruzioni con vita nominale di 100 anni, i valori del copriferro della tabella vanno aumentati di 10 mm. Per classi di resistenza del cls inferiori a C<sub>min</sub> i valori del copriferro della tabella sono da aumentare di 5 mm.

$$c_{nom} = \max(c_{min,b}, c_{min,dur}) + 10 \text{ (mm)} \geq 20 \text{ mm}$$

$$c_{min,b} = \phi \sqrt{n_b} \quad n_b \text{ numero di barre di un eventuale gruppo di barre; per barra singola } n_b = 1.$$

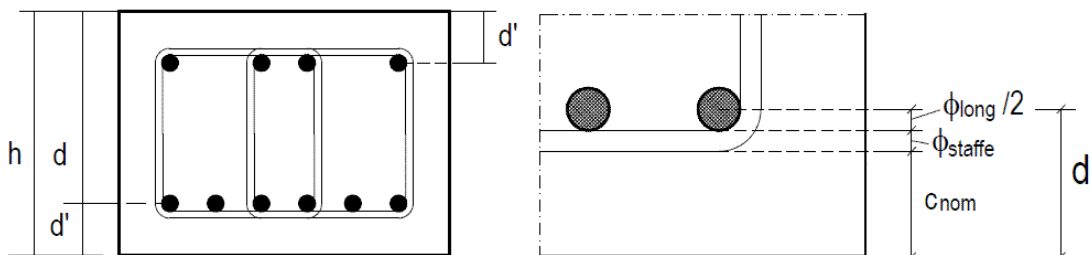

Altezze d e d'

San Bartolomeo in Galdo

UTC - San Bartolomeo in Galdo